



196.K.K.E

salı qana son acil
İHTİYAÇ TALEP FORMU

UDH.FK.204/03

1579

162337/1520

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTARI	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKET
1			Faz Filtresi	1	Adet					

Ziyaretçi girişi sağ tarafta bulunan asansör için gerekli	11/11/2019
	Bölüm Sorumlusunun imza ve kaşesi

*Lüften Kabul edilebilir gerçeklerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 ,5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	11/11/2019
	Stokta Yoktur			Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi

*Lüften talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.


TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ/...../2019
------------------------------------	------------------

BÜTÇE KODU	İHALE/...../2019/...../2019
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Levent BARDAK İdari ve Mali İşler Müdürü	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Dr.Öğr.Üyesi Erkan ARSLAN Başhekim

53.11-01-2019

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
FAZ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzemeler hastane binasında kullanılacağından; hasta, personel ve çevre güvenliğine sahip olmalıdır.

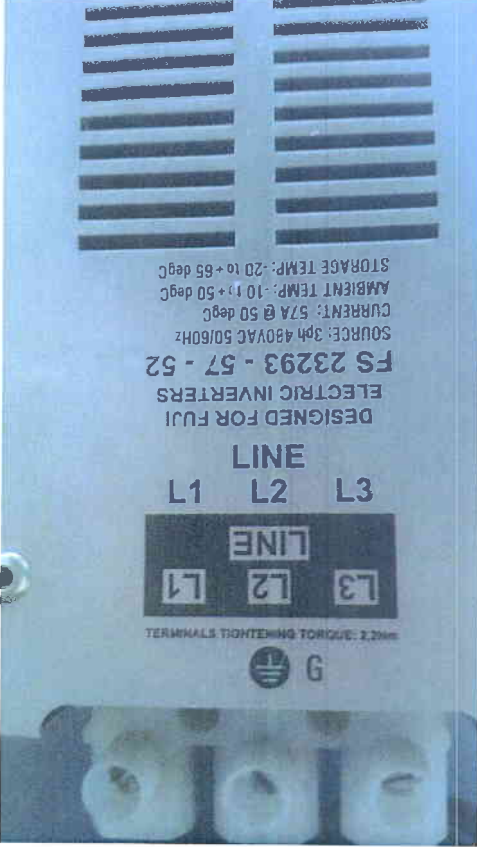

- 2.
3. Ürün hastane asansör panosunda kullanıma uygun, görseldeki özelliklerle birebir uyumlu olmalıdır.
4. Ürün kullanıcı hataları hariç her türlü arızaya karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Firma teklif ile birlikte cihazın marka, model ve teknik bilgilerini içeren katalog resmini göndermelidir.
6. Hastanemizde kullanımı uygun olmayan, risk teşkil edecek, kısa zamanda yıpranacak malzemeler teklif edilmemelidir. Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir.
7. Tüm malzemeler teslim alınırken kontrol edilerek uygun olmadığı görülen malzemelerin değişimi istenecek olup, firma malzeme değişimi yapmakla yükümlüdür.
8. Tüm malzemeler profesyonel kullanım için üretilmiş olmalıdır. Tüm malzemeler orijinal ambalajında, yeni ve hiç kullanılmamış halde teslim edilecektir.
9. Malzemeler idarenin belirleyeceği yere firma tarafından (taşınması ve istifi dahil) teslim edilecektir.
10. Kargo, nakliye, v.s. firmaya ait olacaktır.

Ergün MIDİK
Tehnikçi

Mustafa ELİBOL
Makine Mühendisi
UŞAK İL SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ