

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

1524/1602451569

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	M İ K T A R	B İ R İ M	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			KURU TİP TRAFİSOĞUTMA FANI (TEC TG 360)	4	Ad					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

## 11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

10/10/2018

Devlet Hastanesi Merkez Ünite, Kadın Doğum Ünitesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi trafoları ve kompanzasyon tesisler bakım onarımı için gereklidir.

Bölüm Sorumlusunun  
imza ve kaşesi  
Senol PEKER  
Elektrik - Elektronik Müh.  
EMO Sicil No: 22180

\*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 , 5 , 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	10/10/2018
	Stoklarımızda yoktur		150-13-05	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi Ercan BAYRAZ Taşınır Kayıt Yetkilisi

\*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ	.../10/2018



BÜTÇE KODU			
ALIM ŞEKLİ	İHALE	...../10/2018	...../10/2018
	DOĞRUDAN TEMİN	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Hastane Müdürü Levent BARDAK	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Öğretim Görev. Doç. Dr. Erkan ARSLAN Başhekim

## KURU TİP TRAFO SOĞUTMA FANI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fanlar Kuru tip 1600 kVA 34,5/0,4 kV trafo için üretilmiş olmalıdır.
2. Fan kapasitesi 800 m<sup>3</sup> /h olmalıdır.
3. Fan motoru 220 VAC, 0,5 A 120 W 2710 rpm olmalıdır.
4. Fanların teslim yeri Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anbarıdır.
5. Trafo Fanları en az 1 yıl garantili olmalıdır.
6. Malzemeler TSE ISO standartlarına uygun olacaktır.
7. Kargo nakliye v.s. Fiyata dahil olacaktır.

### FAN RESMİ

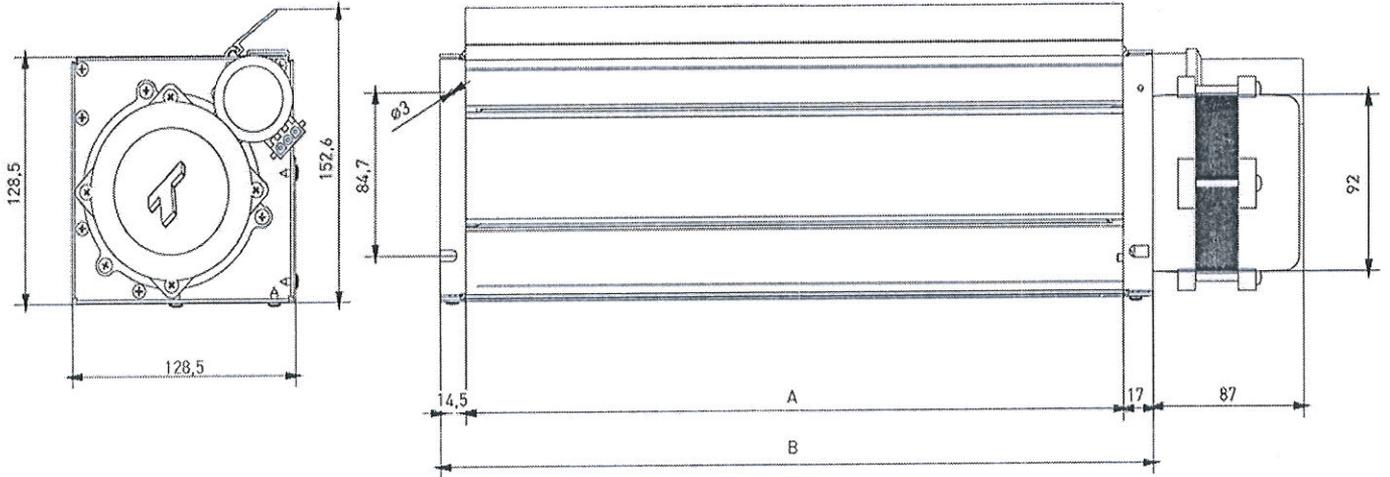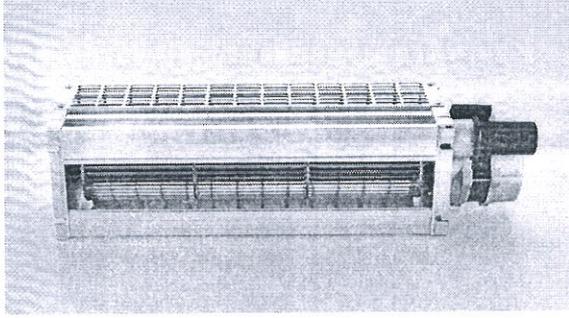

**Mustafa ELİBOL**  
Makine Mühendisi

**Şenol PEKER**  
Elk.Eln.Müh.

## SATINALMA TALEP FORMU

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-13-05-115	FANLAR	KURU TİP TRAFİ SOĞUTMA F	4	ADET

## Talep Edenin

Adı Soyadı : ŞENOL PEKER

Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usullere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

ERCAN BULUT